



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 – CONCORRÊNCIA N° 01/2018-CASAL

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da Concorrência n° 01/2018, o edital tem como objeto contratação de empresa especializada de engenharia para prestar serviços referentes as atividades de fiscalizações de ligações e cobranças domiciliares de água em duas Unidades de Negócio desta Companhia, distribuídas em dois lotes:


Lote 01: Unidade de Negócio do Sertão: Delmiro Gouveia, Inhapi, Canapi, Água Branca, Pariconha, Olho D'água do Casado, Piranhas e Mata Grande;

Lote 02: Unidade de Negócio do Leste: Barra de São Miguel, Campestre, Coqueiro Seco, Colônia de Leopoldina, Flexeiras, Ibatiguara, Jacuípe, Japaratinga, Joaguim Gomes, Jundiá, Maragogi, Matriz Do Camaragibe, Messias, Murici, Novo Lino, Paripueira, Passo de Camaragibe, Pilar, Porto de Pedras, Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba – ALAGOAS, mediante condições contidas nos Projetos Básicos, anexos a este Edital e na Lei n° 8.666/1993 e suas alterações e Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações.

Pedido de esclarecimento:


Sobre as caixa de proteção do hidrômetro, qual é o modelo e especificação?

Resposta: Em consulta ao corpo técnico de engenharia desta Companhia informamos que o padrão da Caixa de proteção de hidrômetro é em material Polipropileno, com dimensões de 440 X 360 X 120 e logo tipo de CASAL. Abaixo fotos do padrão:

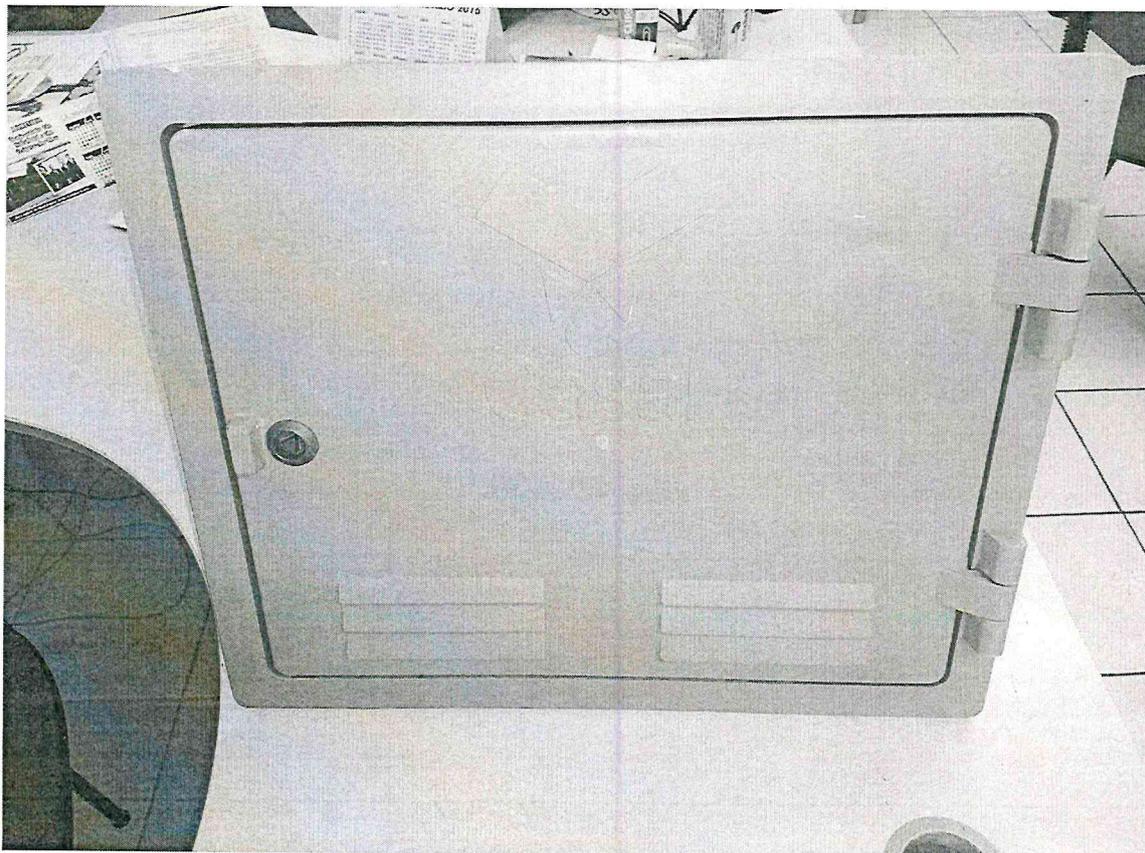



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

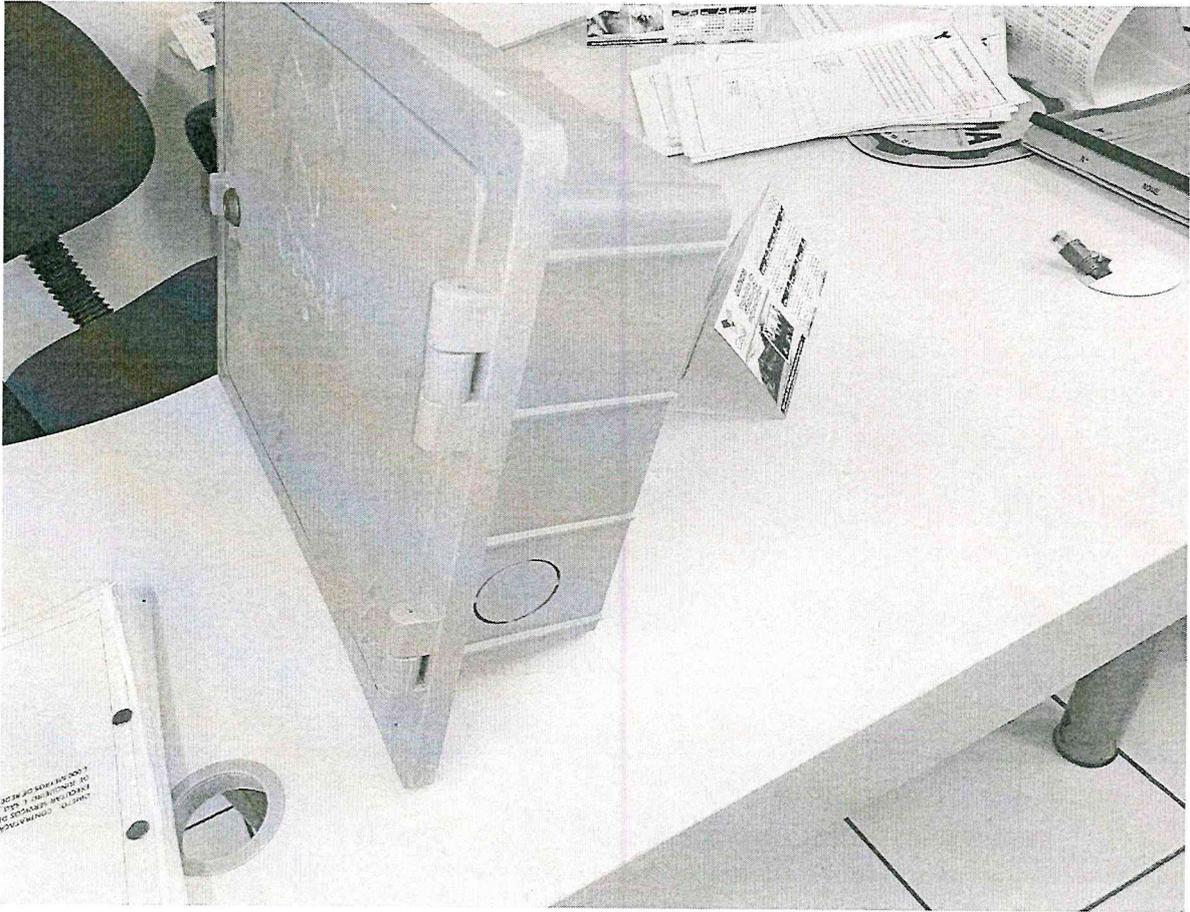

Maceió, 15 de fevereiro de 2018.

Atenciosamente,


Adely Roberta Meireles de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação